



Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l'eau potable

Exercice 2012

Rapport relatif au prix et à la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice présenté conformément à l'article L22245 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007

Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret.

Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur et la définition et le calcul des différents indicateurs peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr, rubrique « l'Observatoire »


Si les informations pré-remplies ne sont pas correctes, veuillez contacter votre DDT

Table des matières

1.	Caractérisation technique du service	3
1.1.	Présentation du territoire desservi.....	3
1.2.	Mode de gestion du service	4
1.3.	Estimation de la population desservie (D101.1).....	4
1.4.	Nombre d'abonnés	4
1.5.	Eaux brutes	6
1.5.1.	Prélèvement sur les ressources en eau	6
1.5.2.	Achats d'eaux brutes	7
1.6.	Eaux traitées.....	7
1.6.1.	Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l'eau potable en 2012.....	7
1.6.2.	Production	7
1.6.3.	Achats d'eaux traitées	8
1.6.4.	Volumes vendus au cours de l'exercice	8
1.6.5.	Autres volumes.....	9
1.6.6.	Volume consommé autorisé	9
1.7.	Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements).....	9
2.	Tarification de l'eau et recettes du service	10
2.1.	Modalités de tarification	10
2.2.	Facture d'eau type (D102.0)	11
2.3.	Recettes.....	14
3.	Indicateurs de performance	15
3.1.	Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1).....	15
3.2.	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2).....	16
3.3.	Indicateurs de performance du réseau.....	16
3.3.1.	Rendement du réseau de distribution (P104.3)	16
3.3.2.	Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3).....	17
3.3.3.	Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3).....	17
3.3.4.	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (P107.2)	18
3.4.	Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3)	18
4.	Financement des investissements	19
4.1.	Branchements en plomb.....	19
4.2.	Montants financiers.....	19
4.3.	État de la dette du service	19
4.4.	Amortissements	19
4.5.	Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'utilisateur et les performances environnementales du service	20
4.6.	Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice	20
5.	Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau.....	21
5.1.	Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P109.0)	21
5.2.	Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)	21
6.	Tableau récapitulatif des indicateurs	22

1. Caractérisation technique du service

1.1. Présentation du territoire desservi

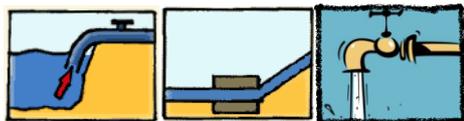

Le service est géré au niveau communal
 intercommunal

- Nom de la collectivité : Syndicat Intercommunal des Eaux du Bassin de l'Adour Gersois

- Compétences liée au service :

	Oui	Non
Production	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protection du point de prélèvement ⁽¹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Traitement ⁽¹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Transfert	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stockage ⁽¹⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Distribution	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


(1) A compléter

- Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : AIGNAN, ARBLADE-LE-BAS, BARCELONNE-DU-GERS, BETOUS, BOUZON-GELLENAVE, CAHUZAC-SUR-ADOUR, CASTELNAVET, CAUMONT, FUSTEROUAU, GALIAX, GEE-RIVIERE, IZOTGES, JUBELLOC, LANNE-SOUBIRAN, LELIN-LAPUJOLLE, LOUSSOUS-DEBAT, LUPIAC, LUPPE-VIOLLES, MAGNAN, MARGOUEY-MEYMES, MAULICHERES, PLAISANCE, POUYDRAGUIN, PRECHAC-SUR-ADOUR, RISCLE, SABAZAN, SAINT-GERME, SAINT-GRIEDE, SAINT-MONT, SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES, SARRAGACHIES, TARSAC, TERMES-D'ARMAGNAC, VERGOIGNAN

- Existence d'une CCSPL Oui Non
- Existence d'un schéma de distribution Oui, date d'approbation* : Non
- Existence d'un règlement de service Oui, date d'approbation* : Non


* Approbation en assemblée délibérante

1.2. Mode de gestion du service

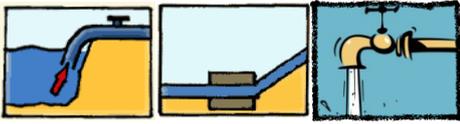

- Le service est exploité en régie
- régie avec prestataire de service
 - régie intéressée
 - gérance
 - délégation de service public : affermage
 - délégation de service public : concession


1.3. Estimation de la population desservie (D101.1)



Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'eau potable sur laquelle elle est ou peut être raccordée.

Le service public d'eau potable dessert 11 128 habitants au 31/12/2012 (11 139 au 31/12/2011).

1.4. Nombre d'abonnés



Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

Le service public d'eau potable dessert 6 751 abonnés au 31/12/2012 (6 887 au 31/12/2011).


La répartition des abonnés par commune est la suivante :

Commune	Nombre total d'abonnés 31/12/2011	Nombre d'abonnés domestiques au 31/12/2012	Nombre d'abonnés Non domestiques au 31/12/2012	Nombre total d'abonnés au 31/12/2012	Variation en %
AIGNAN	583	534	33	567	-2.74%
ARBLADE-LE-BAS	71	67	2	69	-2.82%
BARCELONNE-DU-GERS	769	775	2	777	1.04%
BETOUS	68	55	1	56	-17.65%
BOUZON-GELLENAVE	100	110	3	113	13.00%
CAHUZAC-SUR-ADOUR	120	96	1	97	-19.17%
CASTELNAVET	99	88	1	89	-10.10%
CAUMONT	73	70	3	73	0.00%
FUSTEROUAU	79	76	3	79	0.00%
GALIAX	99	89	0	89	-10.10%
GEE-RIVIERE	31	30	1	31	0.00%
IZOTGES	49	52	0	52	6.12%
JU-BELLOC	169	155	4	159	-5.92%
LANNE-SOUBIRAN	69	69	0	69	0.00%
LELIN-LAPUJOLLE	137	135	5	140	2.19%
LOUSSOUS-DEBAT	45	43	1	44	-2.22%
LUPIAC	254	235	10	245	-3.54%
LUPPE-VIOLLES	95	94	0	94	-1.05%
MAGNAN	134	137	0	137	2.24%
MARGOUEY-MEYMES	133	128	4	132	-0.75%
MAULICHERES	98	103	0	103	5.10%
PLAISANCE	1103	1093	0	1093	-0.91%
POUYDRAGUIN	82	82	5	87	6.10%
PRECHAC-SUR-ADOUR	119	118	0	118	-0.84%
RISCLE	1121	1071	2	1073	-4.28%
SABAZAN	83	80	2	82	-1.20%
SAINT-GERME	235	233	1	234	-0.43%
SAINT-GRIEDE	63	63	1	64	1.59%
SAINT-MONT	224	209	4	213	-4.91%
SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES	54	51	0	51	-5.56%
SARRAGACHIES	131	127	4	131	0.00%
TARSAC	109	111	0	111	1.83%
TERMES-D'ARMAGNAC	123	116	1	117	-4.88%
VERGOIGNAN	151	159	3	162	7.28%
Total	6873	6654	97	6751	-2%

La densité linéaire d'abonnés (nombre d'abonnés par km de réseau hors branchement) est de 8,09 abonnés/km au 31/12/2012 (8,31 abonnés/km au 31/12/2011).

Le nombre d'habitants par abonné (population desservie rapportée au nombre d'abonnés) est de 1,65 habitants/abonné au 31/12/2012 (1,62 habitants/abonné au 31/12/2011).

La consommation moyenne par abonné (consommation moyenne annuelle domestique + non domestique rapportée au nombre d'abonnés) est de 123,32 m³/abonné au 31/12/2012. (120,72 m³/abonné au 31/12/2011).

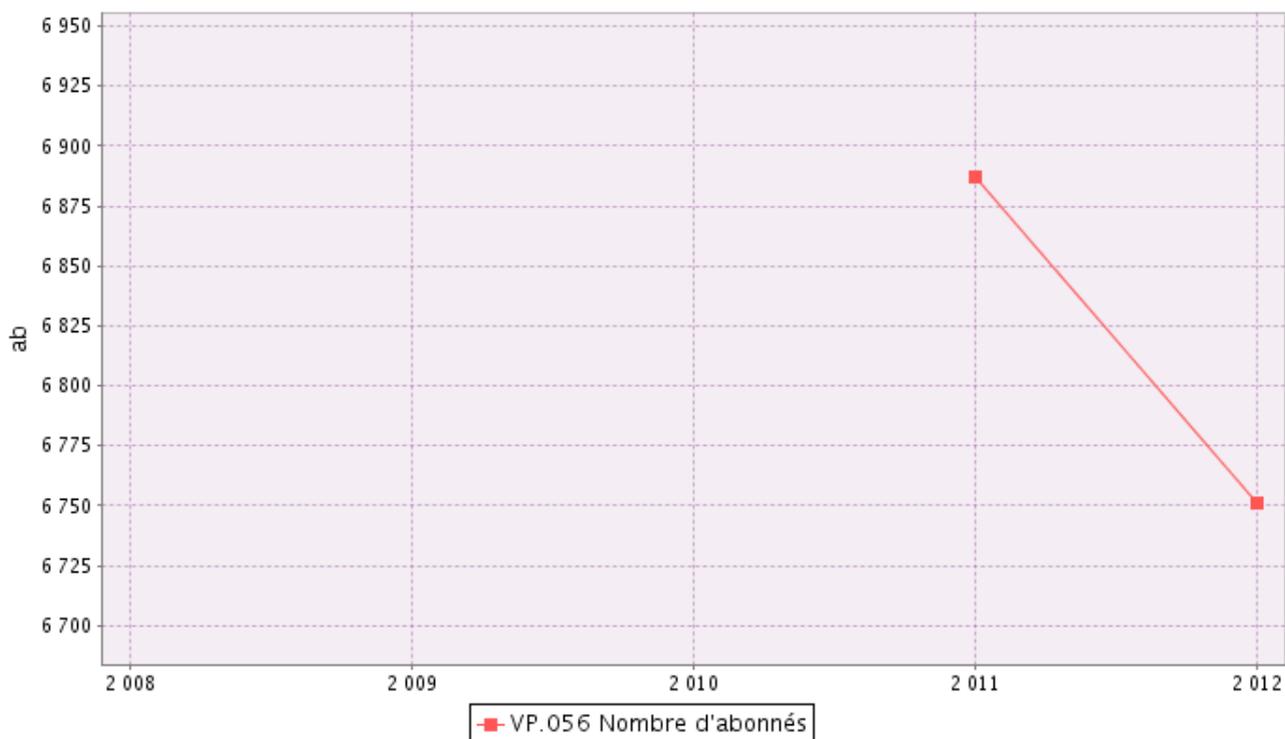

1.5. Eaux brutes

1.5.1. Prélèvement sur les ressources en eau



Le service public d'eau potable prélève 1 300 159 m³ pour l'exercice 2012 (1 162 130 pour l'exercice 2011).

Ressource et implantation	Nature de la ressource	Débits nominaux ⁽¹⁾	Volume prélevé durant l'exercice 2011 en m ³	Volume prélevé durant l'exercice 2012 en m ³	Variation en %
Puits de Goux	Nappe alluviale de l'Adour	3120 m ³ à 170 m ³ /h	581 585	640 840	
Puits de Tarsac - "Banet"	Nappe alluviale de l'Adour	2550 m ³ à 170 m ³ /h	580 545	659 319	
Total			1 162 130	1 300 159	

(1) débits et durée de prélèvement autorisés par l'arrêté de DUP (préciser les unités). Si la ressource ne nécessite pas de traitement, le volume prélevé peut être égal au volume produit)

Pourcentage des eaux souterraines dans le volume prélevé : 100%.

1.5.2. Achats d'eaux brutes




Si le service achète des eaux brutes qu'il traite lui-même :

Fournisseur	Volume acheté durant l'exercice 2011 en m ³	Volume acheté durant l'exercice 2012 en m ³	Observations
Total		0	

1.6. Eaux traitées

1.6.1. Bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l'eau potable en 2012

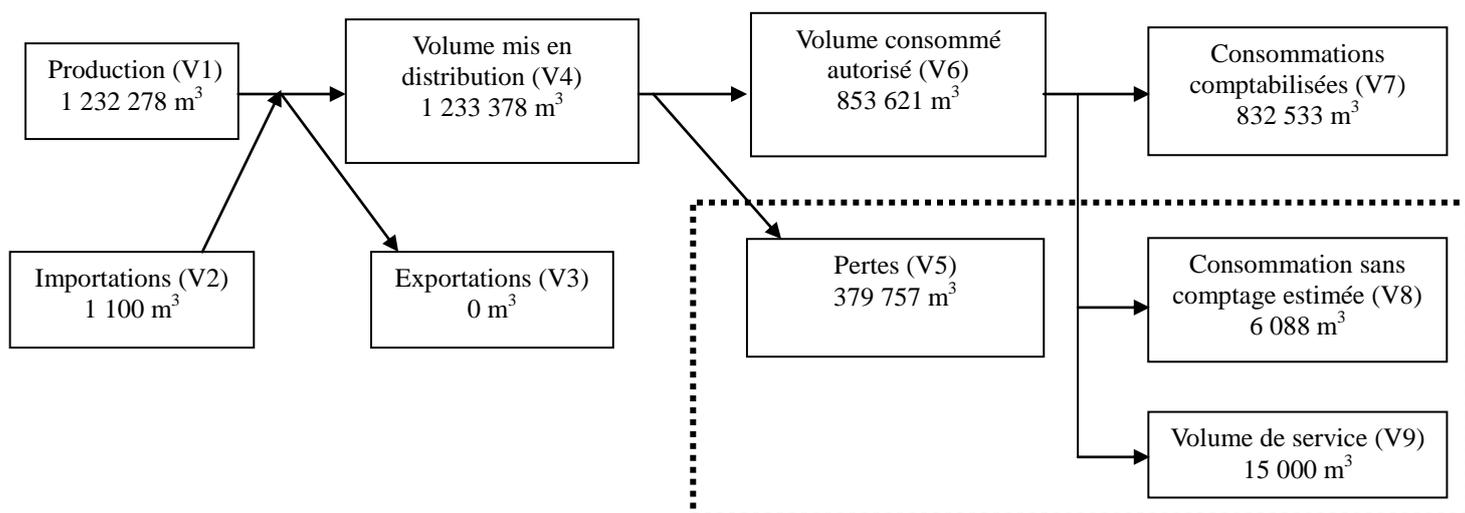

1.6.2. Production



Le service a 2 stations de traitement.

Nom de la station de traitement	Type de traitement (cf. annexe)
TASQUE – « Les Rouges »	Filtre charbon actif en grains
TARSAC – « Banet »	Filtre charbon actif en grains

Le volume produit total peut différer du volume prélevé (usines de traitement générant des pertes par exemple).

Ressource	Volume produit durant l'exercice 2011 en m ³	Volume produit durant l'exercice 2012 en m ³	Variation des volumes produits en %	Indice de protection de la ressource exercice 2012
Puits de Goux	575 255	595 557	3,5%	80
Puits de Tarsac - "Banet"	567 800	636 721	12,1%	80
Total du volume produit (V1)	1 143 055	1 232 278	5,2%	80

1.6.3. Achats d'eaux traitées



Fournisseur	Volume acheté durant l'exercice 2011 en m ³	Volume acheté durant l'exercice 2012 en m ³	Variation des volumes achetés en %	Indice de protection de la ressource exercice 2012
SIAEP VIELLA	1107	1100		
SIAEP NOGARO	34827	0		
Total d'eaux traitées achetées (V2)	35 934	1 100	-96,9%	80

1.6.4. Volumes vendus au cours de l'exercice



Acheteurs	Volumes vendus durant l'exercice 2011 en m ³	Volumes vendus durant l'exercice 2012 en m ³	Variation en %
Abonnés domestiques ⁽¹⁾	813 636	753 681	-7,4%
Abonnés non domestiques	17 749	78 852	344,3%
Total vendu aux abonnés (V7)	831 385	832 533	0,1%
Service de ⁽²⁾			
Service de ⁽²⁾			
Total vendu à d'autres services (V3)	0	0	___%

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l'Agence de l'eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L213-10-3 du Code de l'environnement.

(2) Dans le cas où la collectivité vend de l'eau traitée à d'autres services d'eau potable.



1.6.5. Autres volumes



	Exercice 2011 en m3/an	Exercice 2012 en m3/an	Variation en %
Volume consommation sans comptage (V8)	4 710	6 088	29,3%
Volume de service (V9)	10 833	15 000	38,5%

1.6.6. Volume consommé autorisé



	Exercice 2011 en m3/an	Exercice 2012 en m3/an	Variation en %
Volume consommé autorisé (V6)	846 928	853 621	0,8%


1.7. Linéaire de réseaux de desserte (hors branchements)



Le linéaire du réseau de canalisations du service public d'eau potable est de 834 kilomètres au 31/12/2012 (829 au 31/12/2011).

2. Tarification de l'eau et recettes du service

2.1. Modalités de tarification

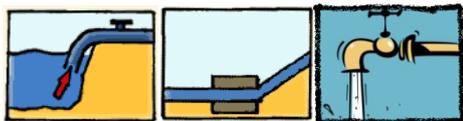

La facture d'eau comporte obligatoirement une part proportionnelle à la consommation de l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe (abonnement, location compteur, etc.).

Les tarifs applicables aux 01/01/2012 et 01/01/2013 sont les suivants :

Frais d'accès au service :	34	€ au 01/01/2012
	34	€ au 01/01/2013

Tarifs		Au 01/01/2012	Au 01/01/2013
Part de la collectivité			
Part fixe (€ HT/an)			
	Abonnement DN 15mm y compris location du compteur	68 €	68 €
	Abonnement ⁽¹⁾ DN 20	68 €	68 €
Part proportionnelle (€ HT/m ³)			
	De 0 à 120 m ³	1,33 €/m ³	1,33 €/m ³
	120 m ³ et plus	1.33 €/m ³	1.33 €/m ³
Autre : _____		€	€
Taxes et redevances			
Taxes			
	Taux de TVA ⁽²⁾	5,5 %	5,5 %
Redevances			
	Prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'eau)	0,09 €/m ³	0,09 €/m ³
	Pollution domestique (Agence de l'Eau)	0,293 €/m ³	0,3 €/m ³
	VNF Prélèvement	_____ €/m ³	0 €/m ³
	Autre : _____	_____ €/m ³	0 €/m ³


⁽¹⁾ Rajouter autant de lignes que d'abonnements

⁽²⁾ L'assujettissement à la TVA est volontaire pour les communes et EPCI de moins de 3000 habitants, et obligatoire pour les communes et EPCI de plus de 3000 habitants et en cas de délégation de service public.

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l'exercice sont les suivantes :


- Délibération du 24/02/2009 effective à compter du 05/03/2009 fixant les tarifs du service d'eau potable
- Délibération du 28/03/2012 effective à compter du 29/03/2012 fixant les frais d'accès au service
- Délibération du ___/___/___ effective à compter du ___/___/___ fixant ...
- Délibération du ___/___/___ effective à compter du ___/___/___ fixant ...

2.2. Facture d'eau type (D102.0)



Les tarifs applicables au 01/01/2012 et au 01/01/2013 pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 m³/an) sont :

Facture type	Au 01/01/2012 en €	Au 01/01/2013 en €	Variation en %
Part de la collectivité			
Part fixe annuelle	68,00	68,00	0%
Part proportionnelle	159,60	159,60	0%
Montant HT de la facture de 120 m ³ revenant à la collectivité	227,60	227,60	0%
Part du délégataire (en cas de délégation de service public)			
Part fixe annuelle	—	—	—%
Part proportionnelle	—	—	—%
Montant HT de la facture de 120 m ³ revenant au délégataire	—	—	—%
Taxes et redevances			
Redevance pour prélèvement sur la ressource en eau (Agence de l'Eau)	10,80	10,80	0%
Redevance de pollution domestique (Agence de l'Eau)	35,16	36,00	2,4%
VNF Prélèvement :	—	0,00	0%
Autre :	—	0,00	—%
TVA	15,05	15,09	0,3%
Montant des taxes et redevances pour 120 m ³	61,01	61,89	1,4%
Total	288,61	289,49	0,3%
Prix TTC au m³	2,41	2,41	0%

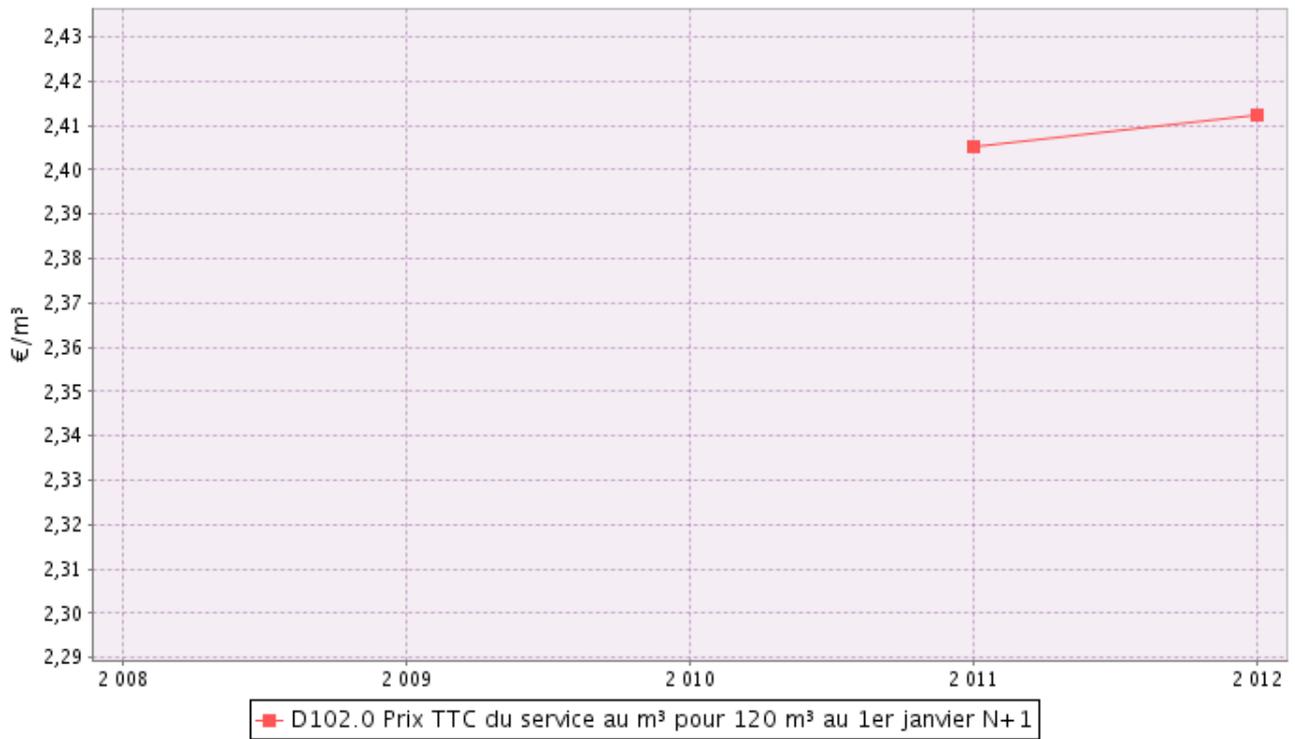

ATTENTION : l'indicateur prix prend en compte l'ensemble de la compétence de la production à la distribution.

Dans le cas d'un EPCI, le tarif pour chaque commune est :

Commune	Prix au 01/01/2012 en € HT/m³	Prix au 01/01/2013 en € HT/m³
AIGNAN	1.33	1.33
ARBLADE-LE-BAS	1.33	1.33
BARCELONNE-DU-GERS	1.33	1.33
BETOUS	1.33	1.33
BOUZON-GELLENAVE	1.33	1.33
CAHUZAC-SUR-ADOUR	1.33	1.33
CASTELNAVET	1.33	1.33
CAUMONT	1.33	1.33
FUSTEROUAU	1.33	1.33
GALIAX	1.33	1.33
GEE-RIVIERE	1.33	1.33
IZOTGES	1.33	1.33
JU-BELLOC	1.33	1.33
LANNE-SOUBIRAN	1.33	1.33
LELIN-LAPUJOLLE	1.33	1.33
LOUSSOUS-DEBAT	1.33	1.33
LUPIAC	1.33	1.33
LUPPE-VIOLLES	1.33	1.33
MAGNAN	1.33	1.33
MARGOUEY-MEYMES	1.33	1.33
MAULICHERES	1.33	1.33
PLAISANCE	1.33	1.33
POUYDRAGUIN	1.33	1.33
PRECHAC-SUR-ADOUR	1.33	1.33
RISCLE	1.33	1.33
SABAZAN	1.33	1.33
SAINT-GERME	1.33	1.33
SAINT-GRIEDE	1.33	1.33
SAINT-MONT	1.33	1.33
SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES	1.33	1.33
SARRAGACHIES	1.33	1.33
TARSAC	1.33	1.33
TERMES-D'ARMAGNAC	1.33	1.33
VERGOIGNAN	1.33	1.33

Les volumes consommés sont relevés avec une fréquence :

- annuelle
 semestrielle
 trimestrielle
 quadrimestrielle


La facturation est effectuée avec une fréquence :

- annuelle
 semestrielle
 trimestrielle
 quadrimestrielle

Les volumes facturés au titre de l'année 2012 sont de 832 533 m³/an (831 385 m³/an en 2011).

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l'exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :

2.3. Recettes

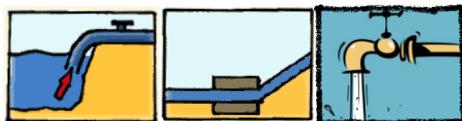


Recettes de la collectivité :

Type de recette	Exercice 2011 en €	Exercice 2012 en €	Variation en %
Recettes vente d'eau aux usagers	1 574 720.75 € HT	1 599 908.61 € HT	+1.57 %
<i>dont abonnements</i>	468 978.70 € HT	472 549 € HT	+ 0.75 %
Recette de vente d'eau en gros			
Recette d'exportation d'eau brute			
Régularisations des ventes d'eau (+/-)			
Total recettes de vente d'eau	1 574 720.75 € HT	1 599 908.61 € HT	+ 1.57 %
Recettes liées aux travaux	76 542.51 € HT	51 791.58 € HT	- 32.34 %
Contribution exceptionnelle du budget général			
Autres recettes : produit gestion courante		9 618.38 € HT	
Total autres recettes	76 542.51 € HT	61 409.96 € HT	-19.77 %
Total des recettes	1 651 263.26 € HT	1 661 318.57 € HT	+ 0.6 %

Recettes globales : Total des recettes de vente d'eau au 31/12/2012 : 1 599 908 € (1 574 720.75 € au 31/12/2011).

3. Indicateurs de performance

3.1. Qualité de l'eau (P101.1 et P102.1)

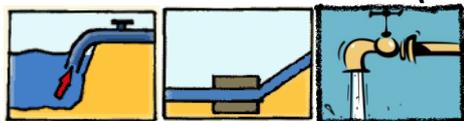

Les valeurs suivantes sont fournies au service par l'Agence régionale de la santé (ARS), et concernent les prélèvements réalisés par elle dans le cadre du contrôle sanitaire défini par le Code de la santé publique (ou ceux réalisés par le service dans le cadre de sa surveillance lorsque celle-ci se substitue au contrôle en question).

Analyses	Nombre de prélèvements réalisés exercice 2011	Nombre de prélèvements non-conformes exercice 2011	Nombre de prélèvements réalisés exercice 2012	Nombre de prélèvements non-conformes exercice 2012
Microbiologie	45	0	42	0
Paramètres physico-chimiques	45	0	42	1

Le taux de conformité est calculé selon la formule suivante :

$$\text{taux de conformité} = \frac{\text{nombre de prélèvements réalisés} - \text{nombre de prélèvements non conformes}}{\text{nombre de prélèvements réalisés}} * 100$$

Cet indicateur est demandé si le service dessert plus de 5000 habitants ou produit plus de 1000 m³/jour.

Analyses	Taux de conformité exercice 2011	Taux de conformité exercice 2012
Microbiologie (P101.1)	100	100
Paramètres physico-chimiques (P102.1)	100	97,6

Remarque : la seule non-conformité concerne la présence d'une molécule de pesticides à une concentration de 0.08 µg/L. Pour rappel, la limite de qualité est de 0.05 µg/L et la valeur maximale acceptée par la norme est 0.1 µg/L. Il n'y a donc pas de dépassement de la norme, mais uniquement de la limite de qualité.

3.2. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (P103.2)



Cet indice permet d'évaluer le niveau de connaissance du réseau d'eau potable et du suivi de son évolution.


La note 20 est atteinte en ayant un plan couvrant au moins 95% du réseau mis à jour au moins une fois par an. Si ces 20 premiers points sont obtenus, d'autres points sont attribués en fonction des informations reportées sur les plans ou des procédures de suivi mises en place. La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 100, avec le barème suivant :

		Exercice 2011	Exercice 2012
0	pas de plan du réseau ou plans couvrant moins de 95 % du linéaire estimé		
10	existence d'un plan du réseau couvrant au moins 95 % du linéaire estimé du réseau de desserte	Oui	Oui
+ 10	mise à jour du plan au moins annuelle	Oui	Oui
Les 20 points ci-dessus doivent être obtenus avant que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants :			
+ 10	informations structurelles complètes sur chaque tronçon (diamètre, matériau)	Oui	Oui
+ 10	connaissance pour chaque tronçon de l'âge des canalisations	Oui	Oui
+ 10	localisation et description des ouvrages annexes (vannes, ventouses, compteurs...) et des servitudes	Oui	Oui
+ 10	localisation des branchements sur la base du plan cadastral	Oui	Oui
+ 10	localisation et identification des interventions (réparations, purges, travaux de renouvellement)	Oui	Oui
+ 10	existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel de renouvellement des branchements	Oui	Oui
+ 10	existence d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations (programme détaillé et estimatif sur 3 ans)	Non	Non
+ 10	mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations	Non	Non
Les grands ouvrages – réservoir, stations de traitement, pompages, ... – ne sont pas pris en compte pour le calcul de cet indice.			

L'indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux du service pour l'année 2012 est **80** (80 en 2011).

3.3. Indicateurs de performance du réseau

3.3.1. Rendement du réseau de distribution (P104.3)



Le rendement du réseau de distribution permet de connaître la part des volumes introduits dans le réseau de distribution qui est consommée ou vendue à un autre service. Sa valeur et son évolution sont le reflet de la politique de lutte contre les pertes d'eau en réseau de distribution.

Le rendement du réseau de distribution se calcul ainsi :

$$\text{rendement du réseau} = \frac{V_6 + V_3}{V_1 + V_2} * 100$$

Ainsi, **Rendement** = $(853621 + 0) / (1232278 + 1100) = 69.21 \%$

A titre indicatif, le ratio volume vendu sur volume mis en distribution vaut :

$$\text{part du volume vendu parmi le volume mis en distribution} = \frac{V_7}{V_4}$$

Ainsi, Volume vendu sur volume mis en distribution = $832533 / (1232278 + 1100) = 67.5 \%$

	Exercice 2011	Exercice 2012
Rendement du réseau en %	70,2	69,2
Indice linéaire de consommation (volumes consommés autorisés + volumes exportés journaliers par km de réseau hors branchement)		2,8
Volume vendu sur volume mis en distribution en % (ex. rendement primaire)		67.5

3.3.2. *Indice linéaire des volumes non comptés (P105.3)*



Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne font pas l'objet d'un comptage lors de leur distribution aux abonnés. Sa valeur et son évolution sont le reflet du déploiement de la politique de comptage aux points de livraison des abonnés et de l'efficacité de la gestion du réseau.

$$\text{indice linéaire des volumes non comptés} = \frac{V_4 - V_7}{365 * \text{linéaire du réseau de desserte en km}}$$

Ainsi, **ILVNC** = $(1233378 - 832533) / (365 * 834) = 1.3$

Pour l'année 2012, l'indice linéaire des volumes non comptés est de **1,3** m³/j/km (1,2 en 2011).

3.3.3. *Indice linéaire de pertes en réseau (P106.3)*



Cet indicateur permet de connaître, par km de réseau, la part des volumes mis en distribution qui ne sont pas consommés sur le périmètre du service. Sa valeur et son évolution sont le reflet d'une part de la politique de maintenance et de renouvellement du réseau, et d'autre part des actions menées pour lutter contre les volumes détournés et pour améliorer la précision du comptage chez les abonnés.

$$\text{indice linéaire des pertes en réseau} = \frac{V_4 - V_6}{365 * \text{linéaire du réseau de desserte en km}}$$

Ainsi, **ILVNC** = $(1233378 - 853621) / (365 * 834) = 1.2475$

Pour l'année 2012, l'indice linéaire des pertes est de **1,2475** m³/j/km (1,2406 en 2011).

3.3.4. Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable (P107.2)



Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau renouvelé (par la collectivité et/ou le délégataire) par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux remplacées à l'identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées, mais pas les branchements. Les interventions ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé.

Exercice	2008	2009	2010	2011	2012
Linéaire renouvelé en km	4.11	7.39	23.13	29.8	19.3

Au cours des 5 dernières années, 83,7 km de linéaire de réseau ont été renouvelés.

$$\text{taux moyen de renouvellement des réseaux} = \frac{L_N + L_{N-1} + L_{N-2} + L_{N-3} + L_{N-4}}{5 * \text{linéaire du réseau de desserte}} * 100$$

Ainsi, **Renouvellement** = $(4.11 + 7.39 + 23.13 + 29.8 + 19.3) / (5 * 834) = 2 \%$

Pour l'année 2012, le taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable est de **2%** (1,7 en 2011).

3.4. Indice d'avancement de protection des ressources en eau (P108.3)



La réglementation définit une procédure particulière pour la protection des ressources en eau (captage, forage, etc.). En fonction de l'état d'avancement de la procédure, un indice est déterminé selon le barème suivant :


- 0% Aucune action de protection
- 20% Études environnementales et hydrogéologiques en cours
- 40% Avis de l'hydrogéologue rendu
- 50% Dossier déposé en préfecture
- 60% Arrêté préfectoral
- 80% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre (terrains acquis, servitudes mises en place, travaux terminés, etc.)
- 100% Arrêté préfectoral complètement mis en œuvre et mise en place d'une procédure de suivi de son application

En cas d'achats d'eau à d'autres services publics d'eau potable ou de ressources multiples, l'indicateur est établi pour chaque ressource et une valeur globale est calculée en pondérant chaque indicateur par les volumes annuels d'eau produits ou achetés.

Pour l'année 2012, l'indice global d'avancement de protection de la ressource est **80%** (80 % en 2011).

4. Financement des investissements


4.1. Branchements en plomb



La législation prévoit l'abaissement progressif de la teneur en plomb dans l'eau distribuée. A partir du 25/12/2013, cette teneur ne devra plus excéder 10 µg/l. Cette faible valeur peut induire une suppression des branchements en plomb.


Branchements	Exercice 2011	Exercice 2012
Nombre total des branchements	6887	6856
Nombre de branchements en plomb modifiés ou supprimés dans l'année	25	61
Nombre de branchements en plomb restants (en fin d'année)	255	169
% de branchement en plomb modifiés ou supprimés/nombre total de branchements	0.36 %	0.89%
% de branchements en plomb restants/nombre total de branchements	3.7 %	2.46 %

4.2. Montants financiers

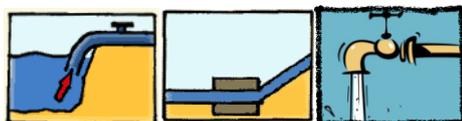

	Exercice 2011	Exercice 2012
Montants financier HT des travaux engagés pendant le dernier exercice budgétaire	715 447 €	1 041 324 €
Montants des subventions en €	229 307.70 €	193 959 €
Montants des contributions du budget générales en €		


4.3. État de la dette du service

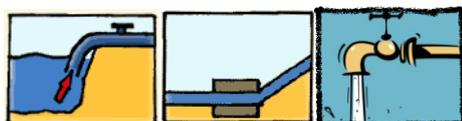

L'état de la dette au 31 décembre 2012 fait apparaître les valeurs suivantes :


	Exercice 2011	Exercice 2012
Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)	1 691 226.39 €	2 690 870,11 €
Montant remboursé durant l'exercice en €	en capital	175 161.71 €
	en intérêts	83 553.51 €

4.4. Amortissements

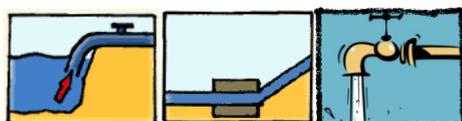

Pour l'année 2012, la dotation aux amortissements a été de 534 643.71 € (478 846.36 € en 2011).

4.5. Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'utilisateur et les performances environnementales du service

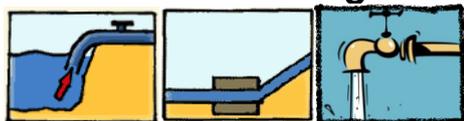

Projets à l'étude	Montants prévisionnels en €	Montants prévisionnels de l'année précédente en €
Filtre à sable - Station de BANET	105 154 €	
Station d'alerte – Station de Tasque	88 765 €	


4.6. Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice



Programmes pluriannuels de travaux adoptés	Année prévisionnelle de réalisation	Montants prévisionnels en €
CANNET – T ASQUE	2013	936 000
CANNET – VIELLA	2013-2014	1 140 000

5. Actions de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l'eau

5.1. Abandons de créances ou versements à un fond de solidarité (P109.0)



Cet indicateur a pour objectif de mesurer l'implication sociale du service.


Entrent en ligne de compte :

- les versements effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L261-4 du Code de l'action sociale et des familles (Fonds de Solidarité Logement, par exemple) pour aider les personnes en difficulté,
- les abandons de créances à caractère social, votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité (notamment ceux qui sont liés au FSL).

L'année 2012, le service a reçu 0 demande d'abandon de créances et en a accordées aucune.

2 348 € ont été abandonnés et/ou versés à un fond de solidarité, soit 0,0028 €/m³ pour l'année 2012 (0,0024 €/m³ en 2011).

5.2. Opérations de coopération décentralisée (cf. L 1115-1-1 du CGCT)

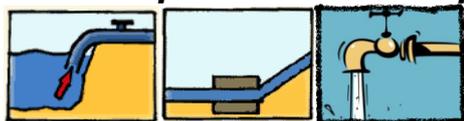

Peuvent être ici listées les opérations mises en places dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.

Bénéficiaire	Montant en €

6. Tableau récapitulatif des indicateurs

		Exercice 2011	Exercice 2012
	Indicateurs descriptifs des services		
D101.0	Estimation du nombre d'habitants desservis	11 139	11 128
D102.0	Prix TTC du service au m ³ pour 120 m ³	2,41	2,41
D151.0	Délai maximal d'ouverture des branchements pour les nouveaux abonnés défini par le service	12 h	12 h
	Indicateurs de performance		
P101.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne la microbiologie	100	100
P102.1	Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce qui concerne les paramètres physico-chimiques	100	97,6
P103.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable	80	80
P104.3	Rendement du réseau de distribution	70,2	69,2
P105.3	Indice linéaire des volumes non comptés	1,2	1,3
P106.3	Indice linéaire de pertes en réseau	1,2	1,2
P107.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eau potable	1,7	2
P108.3	Indice d'avancement de la protection de la ressource en eau	80	80
P109.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	2000 €	2348 €